



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3		Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku								
Opis	Zasilanie z R9	Zabezpieczenie	Sygnalizacja		ZG 3x32A	ZG 3x32A	BRAMA 2	NAGRZEWNICA N6
Moc	11,7				5	5	1,5	
Długość kabla								
Przekrój przewodu	5x25				5x4	5x4	5x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY				YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla								

R13 Frontres				Nr. projektu:		E-8		C		F	
				Nr. rysunku:				B		E	
				Data:				A		D	
				Autor:		Andrzej Bóldak		Nr. akusza:		1 / 2	

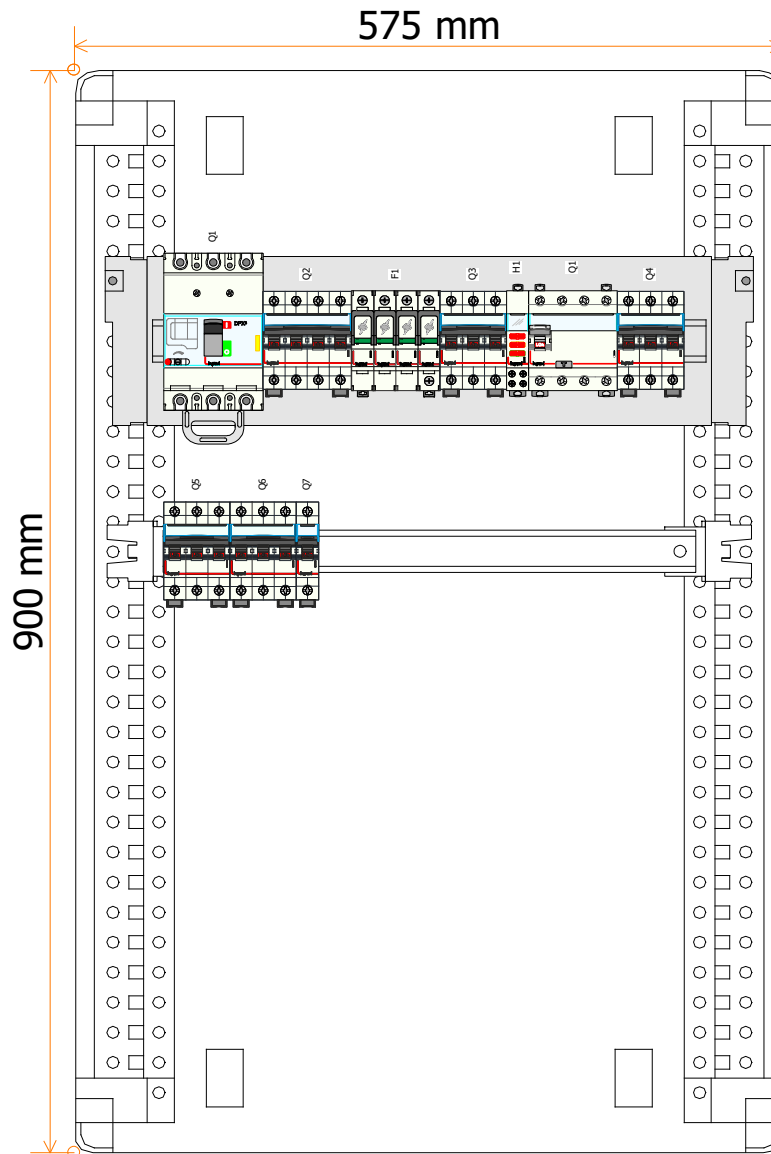

R13 Frontres

Nr. projektu:	E-8	C	F
Nr. rysunku:		B	E
		A	D
Data:		Autor:	Andrzej Boidak
		Nr. akusza:	2 / 2