


Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q4	Q5
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie z R8	Ochronnik	Sygnalizacja	REKUPERATOR	STÓŁ TRANSPORTOWY	SUSZARNIA	STÓŁ TRANSPORTOWY	ZG 3x32A	NAGRZEWNICA N2
Moc	19,7			3,0	0,8	8,5	2,2	5	0,2
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x25			5x4	5x2,5	5x6	5x2,5	5x4	3x2,5
Typ kabla	YDY			YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla									

	R11 Frontres	Nr. projektu:	E-6		C		F	
		Nr. rysunku:			B		E	
		Data:			A		D	
				Autor:	Andrzej Boidak	Nr. akusza:	1 / 2	

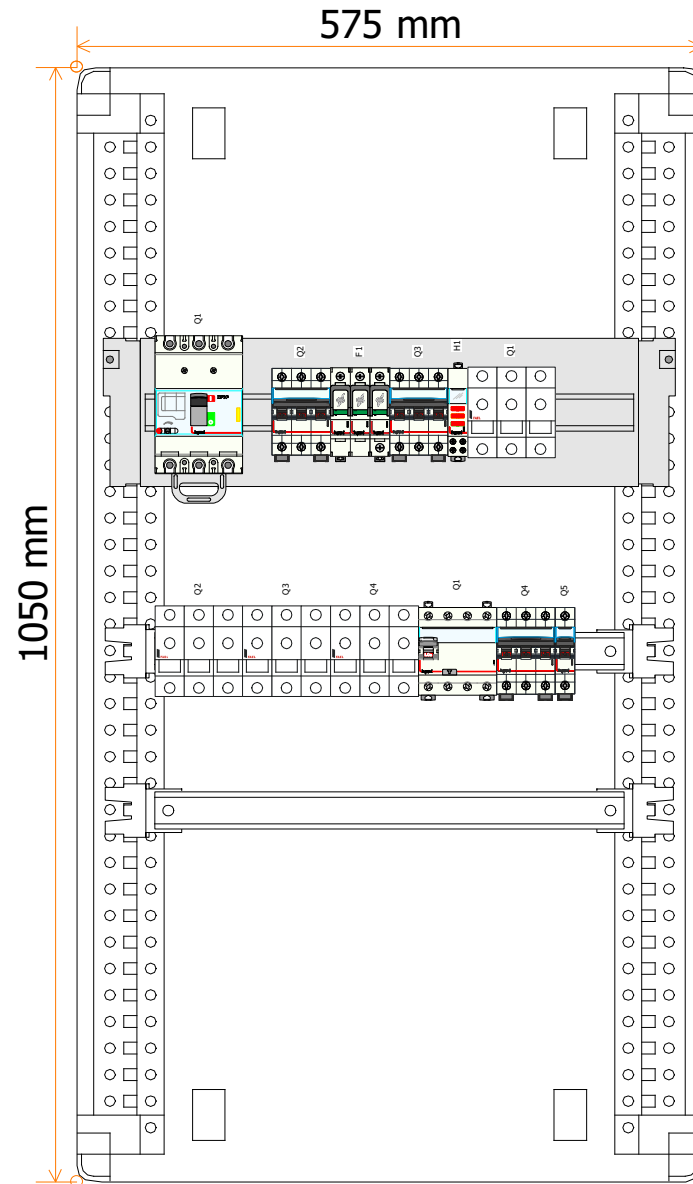

R11 Frontres

Nr. projektu:	E-6	C	F
Nr. rysunku:		B	E
		A	D
Data:		Autor:	Andrzej Bóldak
		Nr. akusza:	2 / 2