



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q4	Q5				
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie z R9	Ochronnik	Sygnalizacja	ZG 3x32A	NAGRZEWNICA N5				
Moc	5,2			5	0,2				
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x25			5x4	3x2,5				
Typ kabla	YDY			YDY	YDY				
Typ izolacji kabla									

R12 Frontres				Nr. projektu: E-7		C	F
				Nr. rysunku:		B	E
						A	D
Data:		Autor: Andrzej Bóldak		Nr. akusza: 1 / 2			

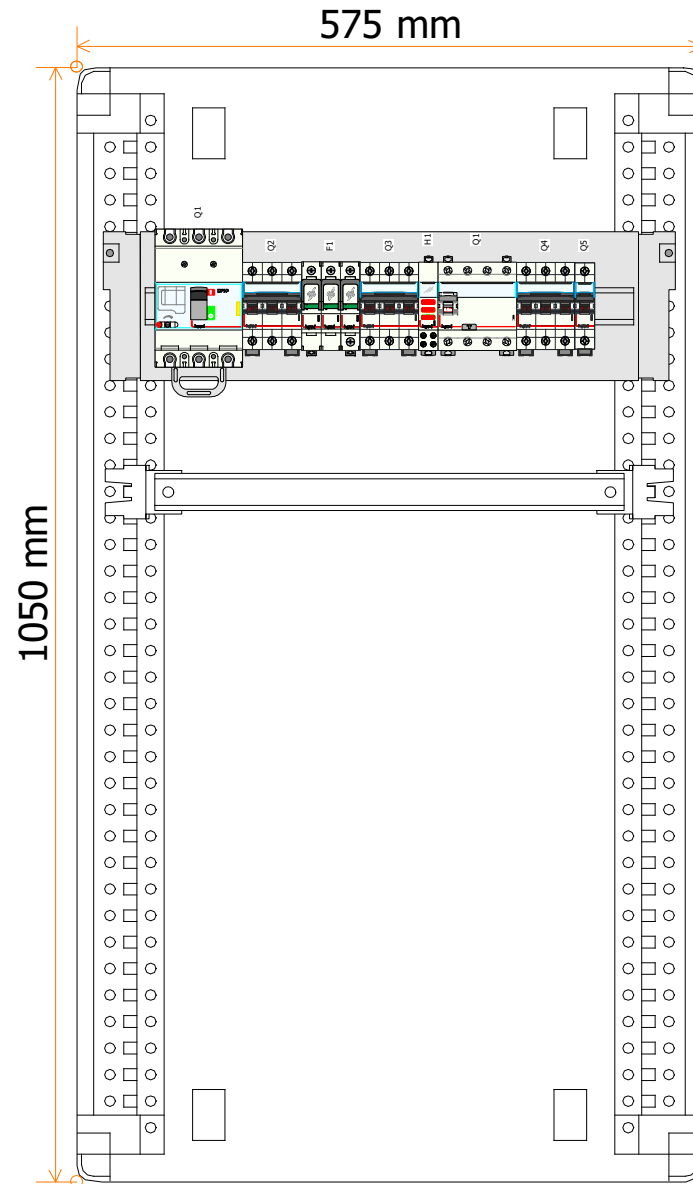

R12 Frontres

Nr. projektu:	E-7	C	F
Nr. rysunku:		B	E
		A	D
Data:		Autor:	Andrzej Bóldak
		Nr. akusza:	2 / 2