



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3		Q1	Q1	Q4	Q5	
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie z RG2	Zabezpieczenie	Sygnalizacja		SPRĘŻARKA		ZG 3x32A	OŚWIETLENIE	
Moc	60,8				55,0		5,0	0,75	
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x50				5x35		5x4	3x2,5	
Typ kabla	YKY				YKY		YDY	YDY	
Typ izolacji kabla									

R-S Frontres				Nr. projektu:		E-10		C		F	
				Nr. rysunku:				B		E	
				Data:				A		D	
				Autor:		Andrzej Bołdak		Nr. akusza:		1 / 2	

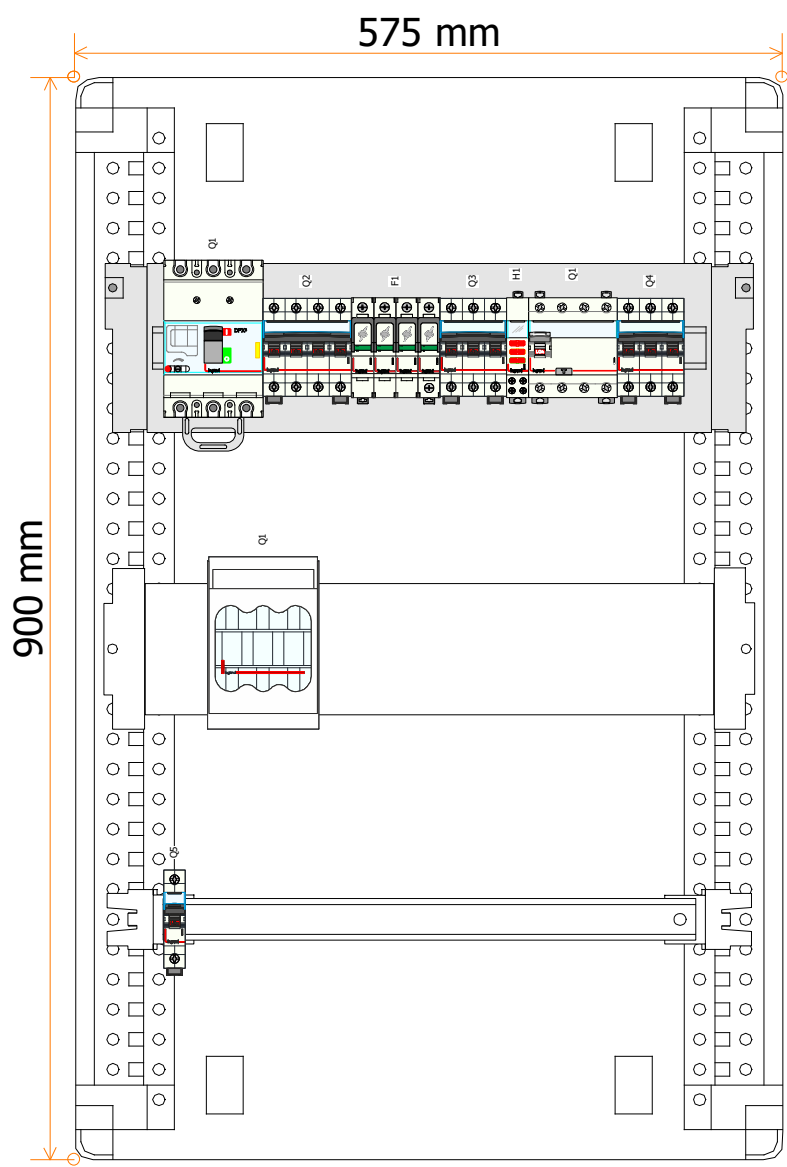

R-S Frontres	Nr. projektu:	E-10		C		F	
	Nr. rysunku:			B		E	
	Data:			A		D	
			Autor:	Andrzej Bóldak		Nr. akusza:	2 / 2